



La società Dielle SpA con sede in via Grotte di Nottola, sn a Cisterna di Latina (LT)

DICHIARA QUANTO SEGUE

I modelli:

X POWER BANK 12
X POWER BANK 16
X POWER BANK 25
X POWER BANK 30
X POWER BANK 35

Includono nel proprio interno una caldaia a pellet certificata da un organismo accreditato che attesta la conformità alla norma UNI EN 3035, classe 5 e un volume di accumulo interno tale da rispondere ai requisiti in termini di dimensione minima del decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016.



In particolare i vari modelli includono un volume di accumulo separato dalla caldaia a pellet come da tabella seguente

| | Potenza nominale | Requisiti minimi CT in base alla potenza | Accumulo interno |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| X POWER BANK 12 | 13 kW | 260 LT | 320 LT |
| X POWER BANK 16 | 15.5 kW | 310 LT | 320 LT |
| X POWER BANK 25 | 23 kW | 460 LT | 460 LT |
| X POWER BANK 30 | 28 kW | 560 LT | 660 LT |
| X POWER BANK 35 | 32.2 kW | 644 LT | 660 LT |

Dielle SpA

via Grotte di Nottola sn
04012 Cisterna di Latina (LT)
+39 0773 632 013
info@dielleitalia.it
www.diellespa.it

Esploso caldaia X Power Bank:

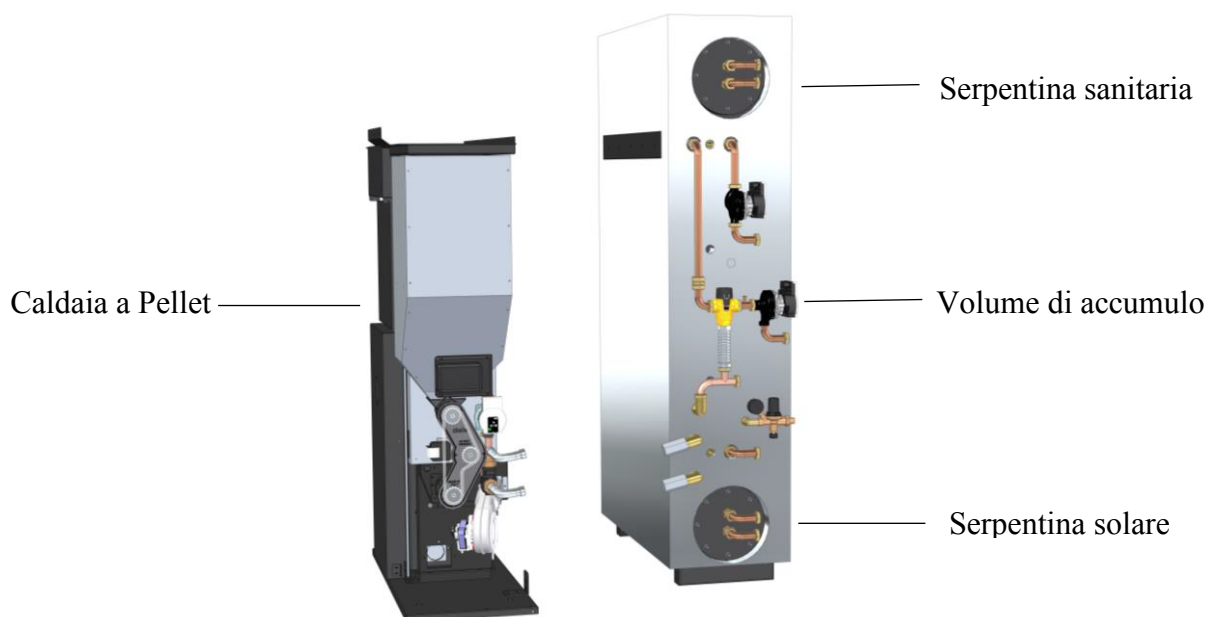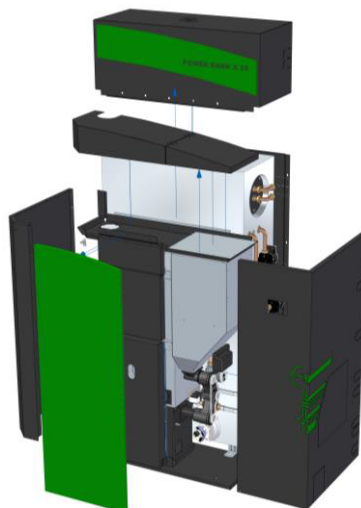

Il volume di accumulo può essere predisposto con due serpentine per il collegamento di un impianto solare e per la produzione sanitaria.

Cisterna di Latina, 10/09/2020



dielle Srl
04018 Latina Scalo (LT)
Via Della Dinamica, 88
Tel. Fax: 0773.632913
P.I. / C.F.: 02348670593

Dielle SpA
via Grotte di Nottola sn
04012 Cisterna di Latina (LT)
+39 0773 632 013
info@dielleitalia.it
www.diellespa.it